

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026082

发证日期：2022年03月03日

有效期至：2032年03月02日

委托人名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器  
HUW1-2000、HUW1-2000/4、HUW1F-2000、HUW1F-2000/4、HUW9S-2000、HUW9S-2000/4;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026082

第 1 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HUW1-2000、HUW1-2000/4、HUW1F-2000、  
HUW1F-2000/4、HUW9S-2000、HUW9S-2000/4  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;  
额定绝缘电压(Ui): 1000V;  
额定工作电压(Ue): AC400/690V;  
额定电流(In): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A,2000A;  
额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu):  
65/85kA(AC400V);  
50/50kA(AC690V);  
额定短路耐受电流(Icw): 65kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC690V);  
HUW1PV-2000  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;  
额定绝缘电压(Ui): 1250V;  
额定工作电压(Ue): DC500(3P 外形), DC750V(3P 外形, 4P 外形),DC1000V(4P 外形); 额  
定电流(In): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A,2000A;  
额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu):42/42kA;  
额定短路耐受电流(Icw): 42kA/1s;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
选择性类别: B;  
极数: 3P, 4P;  
配用的辅助触头:4NO4NC(本体)  
Ith: 6A;  
Ue/Ie: AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A,  
DC-13: DC220V/0.27A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026082

第 2 页 共 4 页


本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：


直流接线图

DC500V/750V 接线方式

F型接线方式

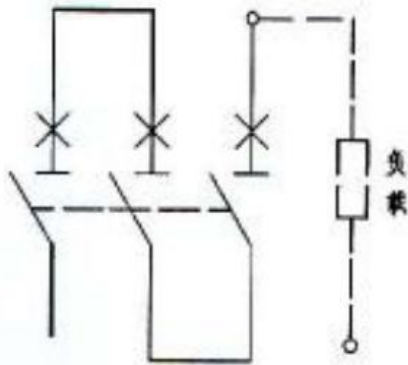

E型接线方式

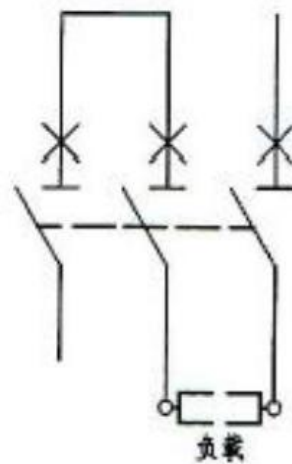

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026082

第3页 共4页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页


纸号：

DC750V/1000V 接线方式

G型接线方式

H型接线方式

I型接线方式

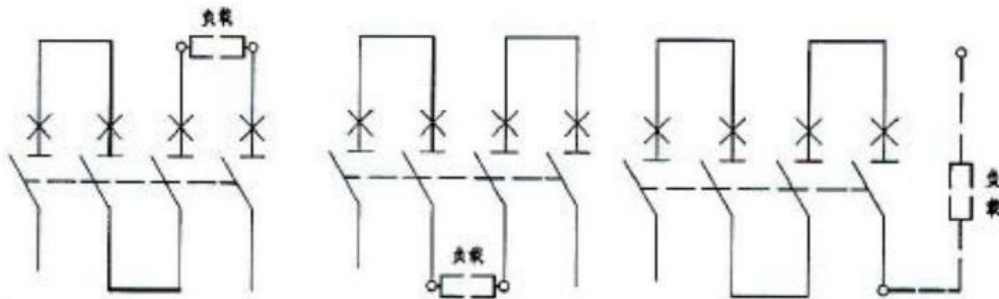

型号解释：



中国质量认证中心

# 产品认证证书


## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026082

第 4 页 共 4 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

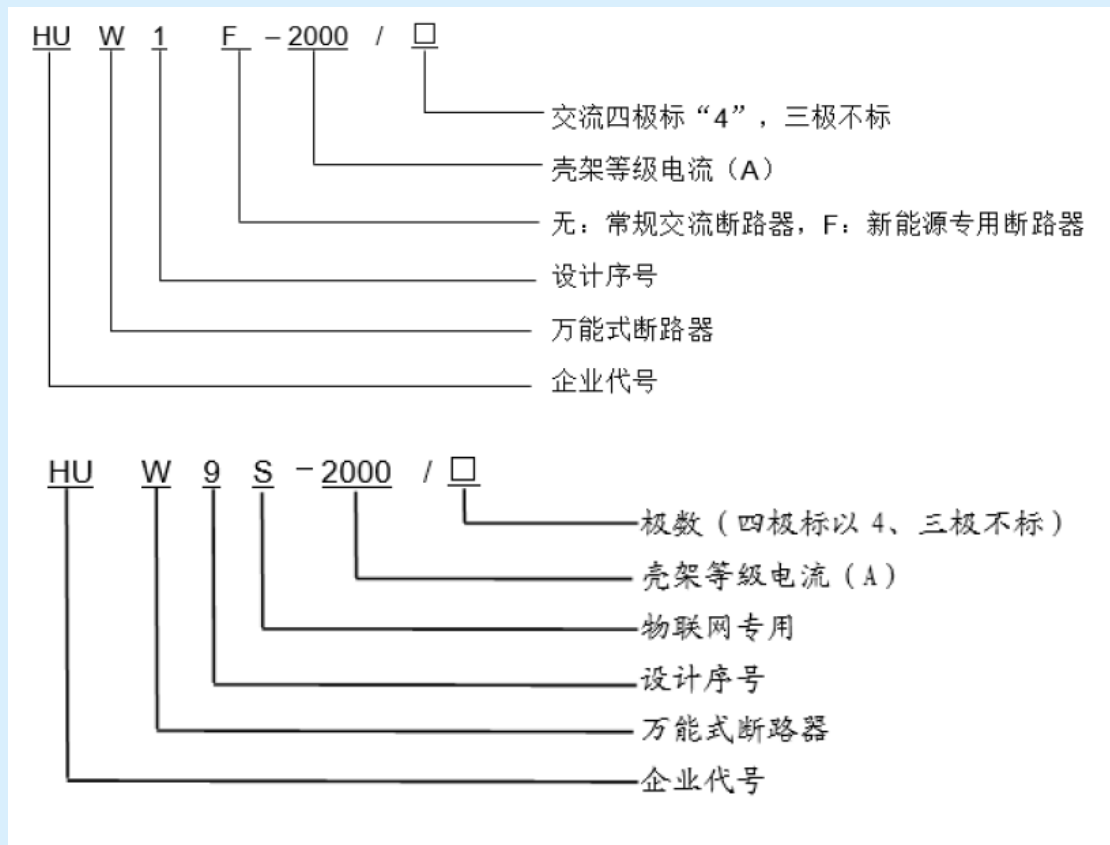

中国质量认证中心