

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302152063

发证日期: 2021年04月29日

有效期至: 2024年11月20日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 上联控股集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号

产品名称和系列、规格、型号 熔断器式隔离开关
HR17-160/3□□; 型号解释详见附件; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith=Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Ue: AC400V; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ith: 3A; AC-15: 380V/3A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录


证书编号：CQC2019010302152063

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

HR 17 - 160 / 3 □ □

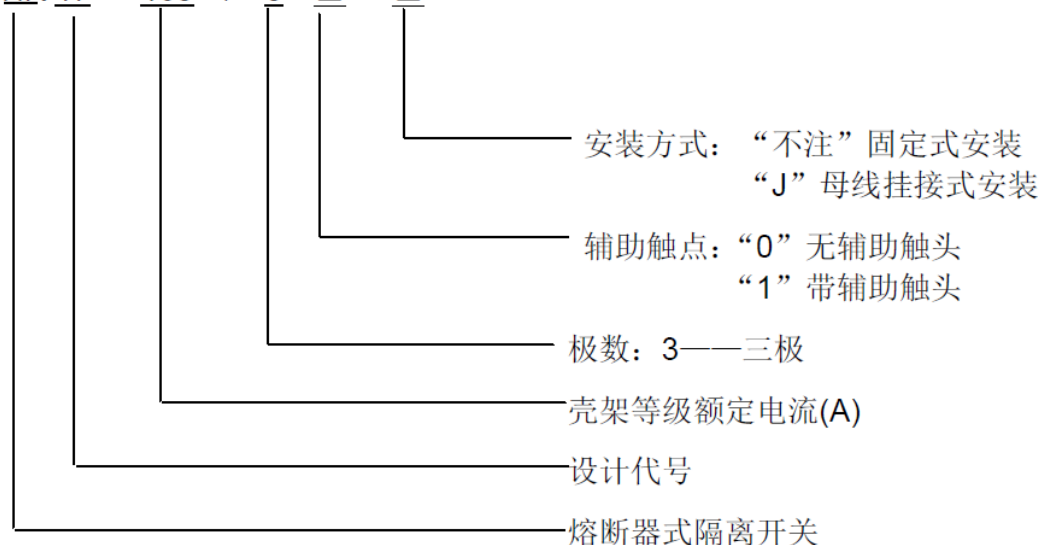

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心