

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307024072

发证日期: 2022年03月29日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 小型断路器
HUM18-63, HUM18-63E, HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U, HUB9-63, HUB9-63E, HUB9-63Z, HUB9-63EZ, HUB9-63U; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307024072

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HUM18-63, HUM18-63E, HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U,
HUB9-63, HUB9-63E, HUB9-63Z, HUB9-63EZ, HUB9-63U;

Ue:

HUM18-63, HUB9-63, HUM18-63E, HUB9-63E:

AC230/400V(1P)、AC230V(1P+N)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P);

HUM18-63Z, HUB9-63Z, HUM18-63EZ, HUB9-63EZ:

AC230/400V(1P)、AC400V(2P)、DC220V(1P、2P);

HUM18-63U, HUB9-63U:

AC230/400V(1P)、AC230V(1P+N)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P)、DC220V(1P、2P);

Ui: 500V; Uimp: 4kV;

In: 1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣器类型: B 型、C 型 (AC/DC); D 型 (AC);

HUM18-63, HUB9-63, HUM18-63E, HUB9-63E: Ics=7500A、Icn=Icn1: 10000A (AC);

HUM18-63Z, HUB9-63Z, HUM18-63EZ, HUB9-63EZ, HUM18-63U, HUB9-63U: Ics=7500A、

Icn=Icn1:10000A (AC); Ics=Icn=Icn1:6000A (DC);

极数: AC: 1P、2P、3P、4P (所有极均带保护), 1P+N, 3P+N; DC: 1P、2P (所有极均带保护)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2002010307024072

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

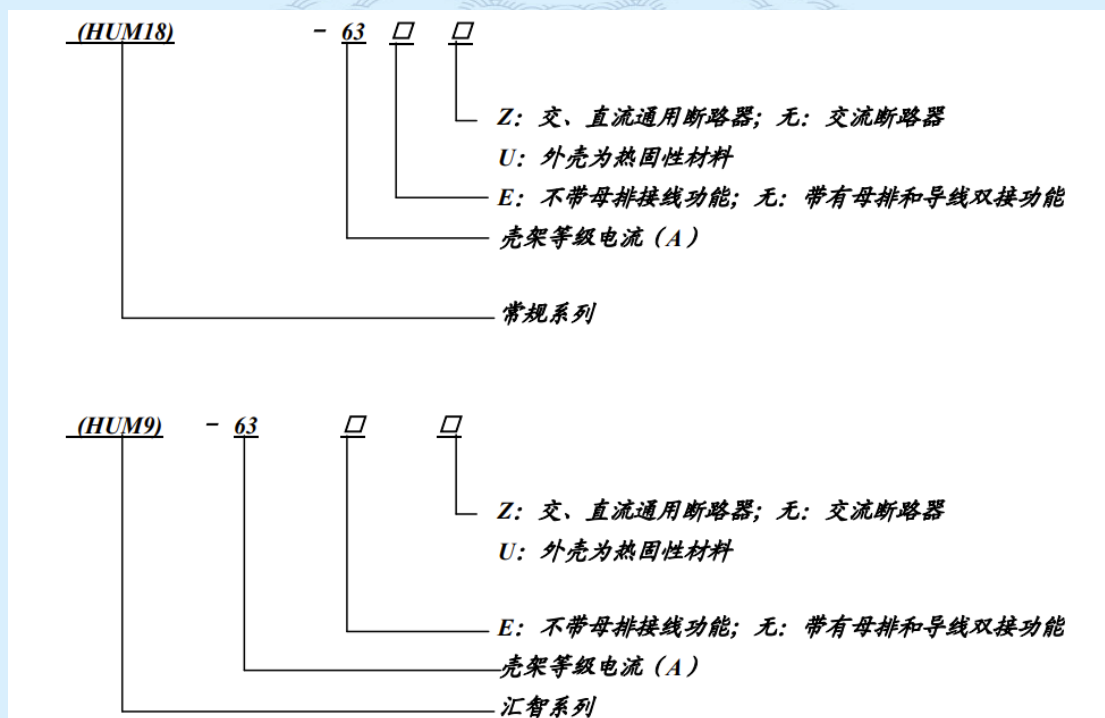

中国质量认证中心