



# 产品认证证书

证书编号: CQC15123136291

发证日期: 2022年08月15日

有效期至: 2032年08月14日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 低压配电系统的电涌保护器 HUDY1-B, HLS1-B;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 18802.11-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年11月30日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC15123136291

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

## II 类试验 (T2):

型号	保护模式	$I_{max}$ (kA)	$I_n$ (kA)	$U_c$ (V)	$U_p$ (kV)	组合方式
HUDY1-B/80kA/385V/260V/ 3P+N	L-N	80	40	385	2.1	3P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HLS1-B/80kA/385V/260V/3P +N	L-N	80	40	385	2.1	3P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HUDY1-B/80kA/385V/4P	L/N-PE	80	40	385	2.1	4P
HLS1-B/80kA/385V/4P	L/N-PE	80	40	385	2.1	4P
HUDY1-B/150kA/385V/260V/ /3P+N	L-N	150	80	385	3.0	3P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HLS1-B/150kA/385V/260V/3 P+N	L-N	150	80	385	3.0	3P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HUDY1-B/150kA/385V/4P	L/N-PE	150	80	385	3.0	4P
HLS1-B/150kA/385V/4P	L/N-PE	150	80	385	3.0	4P
<b>HUDY1-B/80kA/385V/1P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>385</b>	<b>2.1</b>	<b>1P</b>
<b>HUDY1-B/80kA/385V/260V/ 1P+N</b>	<b>L-N</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>385</b>	<b>2.1</b>	<b>1P+N</b>
	<b>N-PE</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>260</b>	<b>1.5</b>	
<b>HUDY1-B/80kA/385V/2P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>385</b>	<b>2.1</b>	<b>2P</b>
<b>HUDY1-B/80kA/385V/3P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>385</b>	<b>2.1</b>	<b>3P</b>
<b>HLS1-B/80kA/385V/1P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>385</b>	<b>2.1</b>	<b>1P</b>
<b>HLS1-B/80kA/385V/260V/1P +N</b>	<b>L-N</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>385</b>	<b>2.1</b>	<b>1P+N</b>
	<b>N-PE</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>260</b>	<b>1.5</b>	
<b>HLS1-B/80kA/385V/2P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>385</b>	<b>2.1</b>	<b>2P</b>
<b>HLS1-B/80kA/385V/3P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>385</b>	<b>2.1</b>	<b>3P</b>
<b>HUDY1-B/150kA/385V/1P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>385</b>	<b>3.0</b>	<b>1P</b>
<b>HUDY1-B/150kA/385V/260V/ /1P+N</b>	<b>L-N</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>385</b>	<b>3.0</b>	<b>1P+N</b>
	<b>N-PE</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>260</b>	<b>1.5</b>	
<b>HUDY1-B/150kA/385V/2P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>385</b>	<b>3.0</b>	<b>2P</b>
<b>HUDY1-B/150kA/385V/3P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>385</b>	<b>3.0</b>	<b>3P</b>
<b>HLS1-B/150kA/385V/1P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>385</b>	<b>3.0</b>	<b>1P</b>
<b>HLS1-B/150kA/385V/260V/1 P+N</b>	<b>L-N</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>385</b>	<b>3.0</b>	<b>1P+N</b>
	<b>N-PE</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>260</b>	<b>1.5</b>	
<b>HLS1-B/150kA/385V/2P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>385</b>	<b>3.0</b>	<b>2P</b>
<b>HLS1-B/150kA/385V/3P</b>	<b>L/N-PE</b>	<b>150</b>	<b>80</b>	<b>385</b>	<b>3.0</b>	<b>3P</b>
HUDY1-B/80kA/440V/260V/ 3P+N	L-N	80	40	440	2.2	3P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HLS1-B/80kA/440V/260V/3P +N	L-N	80	40	440	2.2	3P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HUDY1-B/80kA/440V/4P	L/N-PE	80	40	440	2.2	4P
HLS1-B/80kA/440V/4P	L/N-PE	80	40	440	2.2	4P
HUDY1-B/150kA/440V/260V/ /3P+N	L-N	150	80	440	3.4	3P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HLS1-B/150kA/440V/260V/3 P+N	L-N	150	80	440	3.4	3P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HUDY1-B/150kA/440V/4P	L/N-PE	150	80	440	3.4	4P
HLS1-B/150kA/440V/4P	L/N-PE	150	80	440	3.4	4P



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC15123136291


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号	保护模式	$I_{max}$ (kA)	$I_n$ (kA)	$U_c$ (V)	$U_p$ (kV)	组合方式
HUDY1-B/80kA/440V/1P	L/N-PE	80	40	440	2.2	1P
HUDY1-B/80kA/440V/260V/ 1P+N	L-N	80	40	440	2.2	1P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HUDY1-B/80kA/440V/2P	L/N-PE	80	40	440	2.2	2P
HUDY1-B/80kA/440V/3P	L/N-PE	80	40	440	2.2	3P
HLS1-B/80kA/440V/1P	L/N-PE	80	40	440	2.2	1P
HLS1-B/80kA/440V/260V/1P +N	L-N	80	40	440	2.2	1P+N
	N-PE	80	40	260	1.5	
HLS1-B/80kA/440V/2P	L/N-PE	80	40	440	2.2	2P
HLS1-B/80kA/440V/3P	L/N-PE	80	40	440	2.2	3P
HUDY1-B/150kA/440V/1P	L/N-PE	150	80	440	3.4	1P
HUDY1-B/150kA/440V/260V/ /1P+N	L-N	150	80	440	3.4	1P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HUDY1-B/150kA/440V/2P	L/N-PE	150	80	440	3.4	2P
HUDY1-B/150kA/440V/3P	L/N-PE	150	80	440	3.4	3P
HLS1-B/150kA/440V/1P	L/N-PE	150	80	440	3.4	1P
HLS1-B/150kA/440V/260V/1 P+N	L-N	150	80	440	3.4	1P+N
	N-PE	150	80	260	1.5	
HLS1-B/150kA/440V/2P	L/N-PE	150	80	440	3.4	2P
HLS1-B/150kA/440V/3P	L/N-PE	150	80	440	3.4	3P

型号解释:

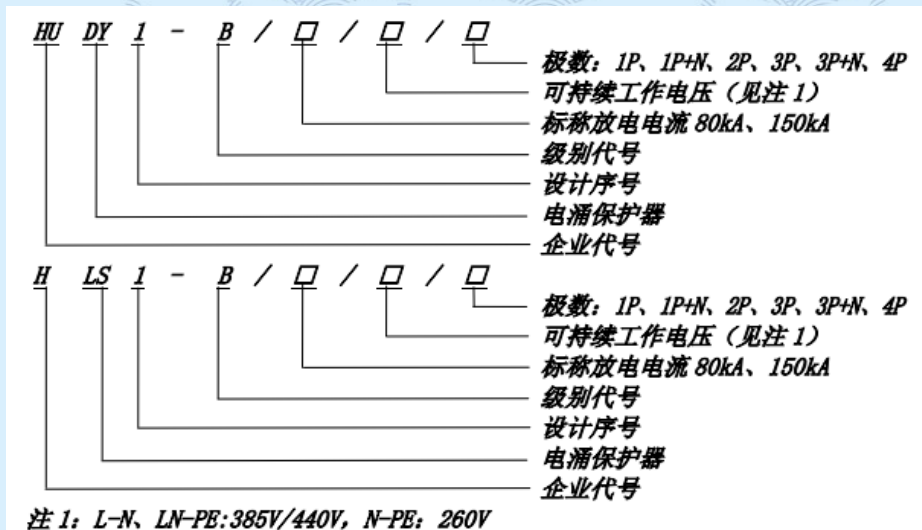

## 中国质量认证中心